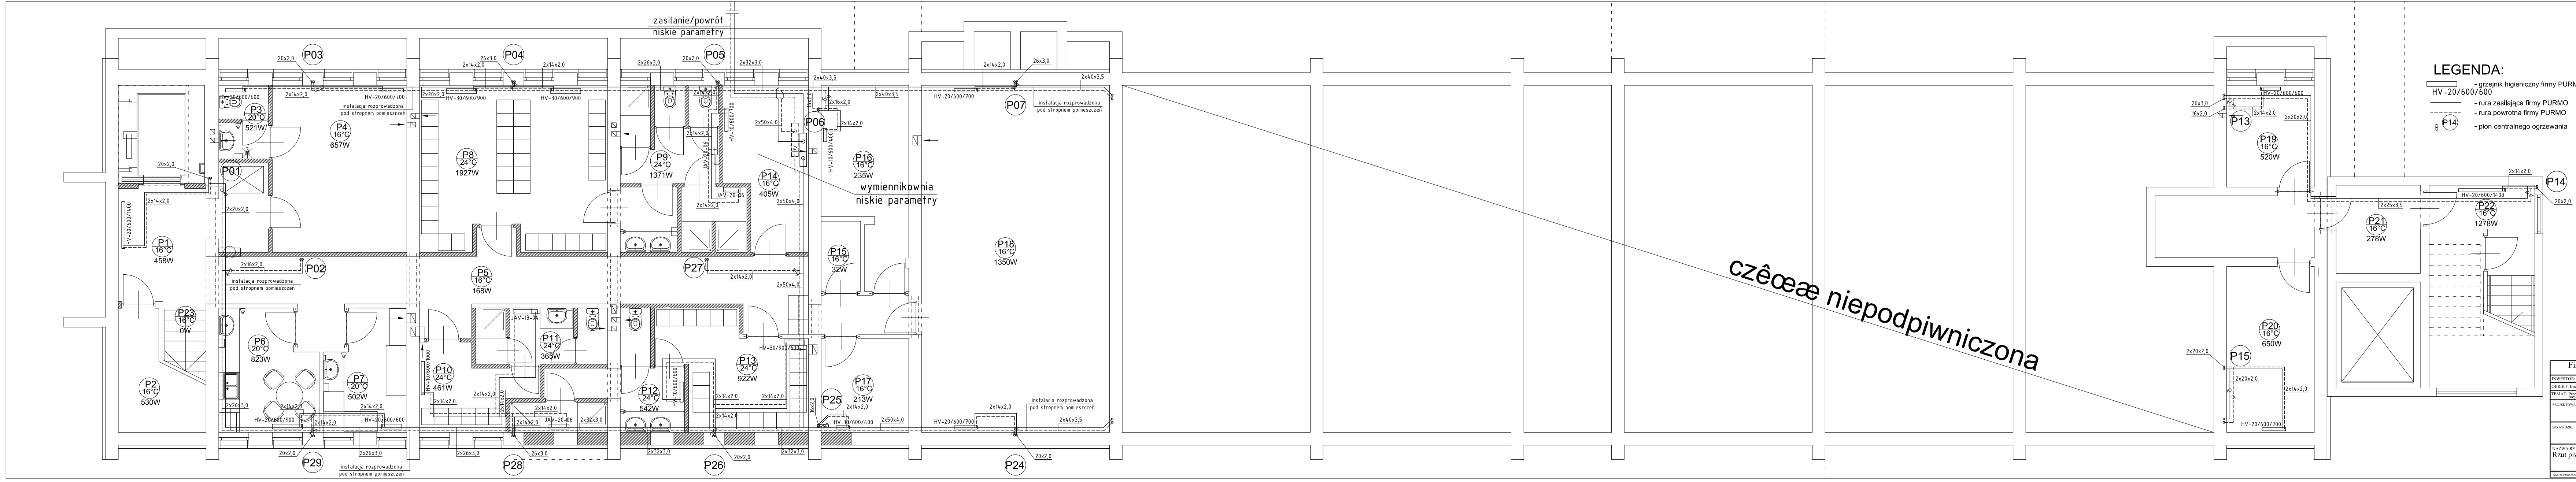
zasilanie/powrót
niskie parametry
wymiennikownia
niskie parametry
czêœæ niepodpiwniczona
P1 16°C 458W
P2 16°C 530W
P3 20°C 521W
P4 16°C 657W
P5 16°C 168W
P6 20°C 823W
P7 20°C 502W
P8 24°C 1927W
P9 24°C 1371W
P10 24°C 461W
P11 24°C 365W
P12 24°C 542W
P13 24°C 922W
P14 16°C 405W
P15 16°C 32W
P16 16°C 235W
P17 16°C 213W
P18 16°C 1350W
P19 16°C 520W
P20 16°C 650W
P21 16°C 278W
P22 16°C 1278W
P23 16°C 0W
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P13
P14
P15
P24
P25
P26
P27
P28
P29
instalacja rozprowadzona pod stropnem pomieszczeń
HV-20/600/600
HV-20/600/700
HV-20/600/900
HV-20/600/1400
HV-30/600/900
HV-30/900/600
HV-10/600/400
HV-10/600/600
HV-10/600/700
HV-10/600/1000
JAV-13-04
JAV-20-06
20x2,0
16x2,0
26x3,0
2x14x2,0
2x16x2,0
2x20x2,0
2x25x3,5
2x26x3,0
2x32x3,0
2x40x3,5
2x50x4,0

LEGENDA:

▭ HV-20/600/600 - grzejnik higieniczny firmy PURMO

—— - rura zasilająca firmy PURMO

- - - - - rura powrotna firmy PURMO

8 (P14) - pion centralnego ogrzewania

Firma Projektowo-Usługowa PROJEKT EXTREME
30-011 KRAKÓW UL. WROCŁAWSKA 52C/3

INWESTOR: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Kraków ul.Wielicka 267

OBIEKT: Budynek nr 2 ZOL Kraków ul.Wielicka 267 dz. 114/12 obr.59

TEMAT: Przebudowa wraz z rozbudową budynku nr 2 ZOL Kraków ul.Wielicka 267 dz. 114/12 obr.59
projekt architektoniczno-budowlany - zmiany nieistotne

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Król
NR UPR. MAP/0254/POOS/06

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Przemysław Kozłowski
NR UPR. MAP/0134/POOS/04

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:
Rzut piwnicy - instalacja CO

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: maj'2009
SKALA: 1:50
RYS. NR: 01

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE ZMIAN, SKREŚLEŃ I.T.P ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE