
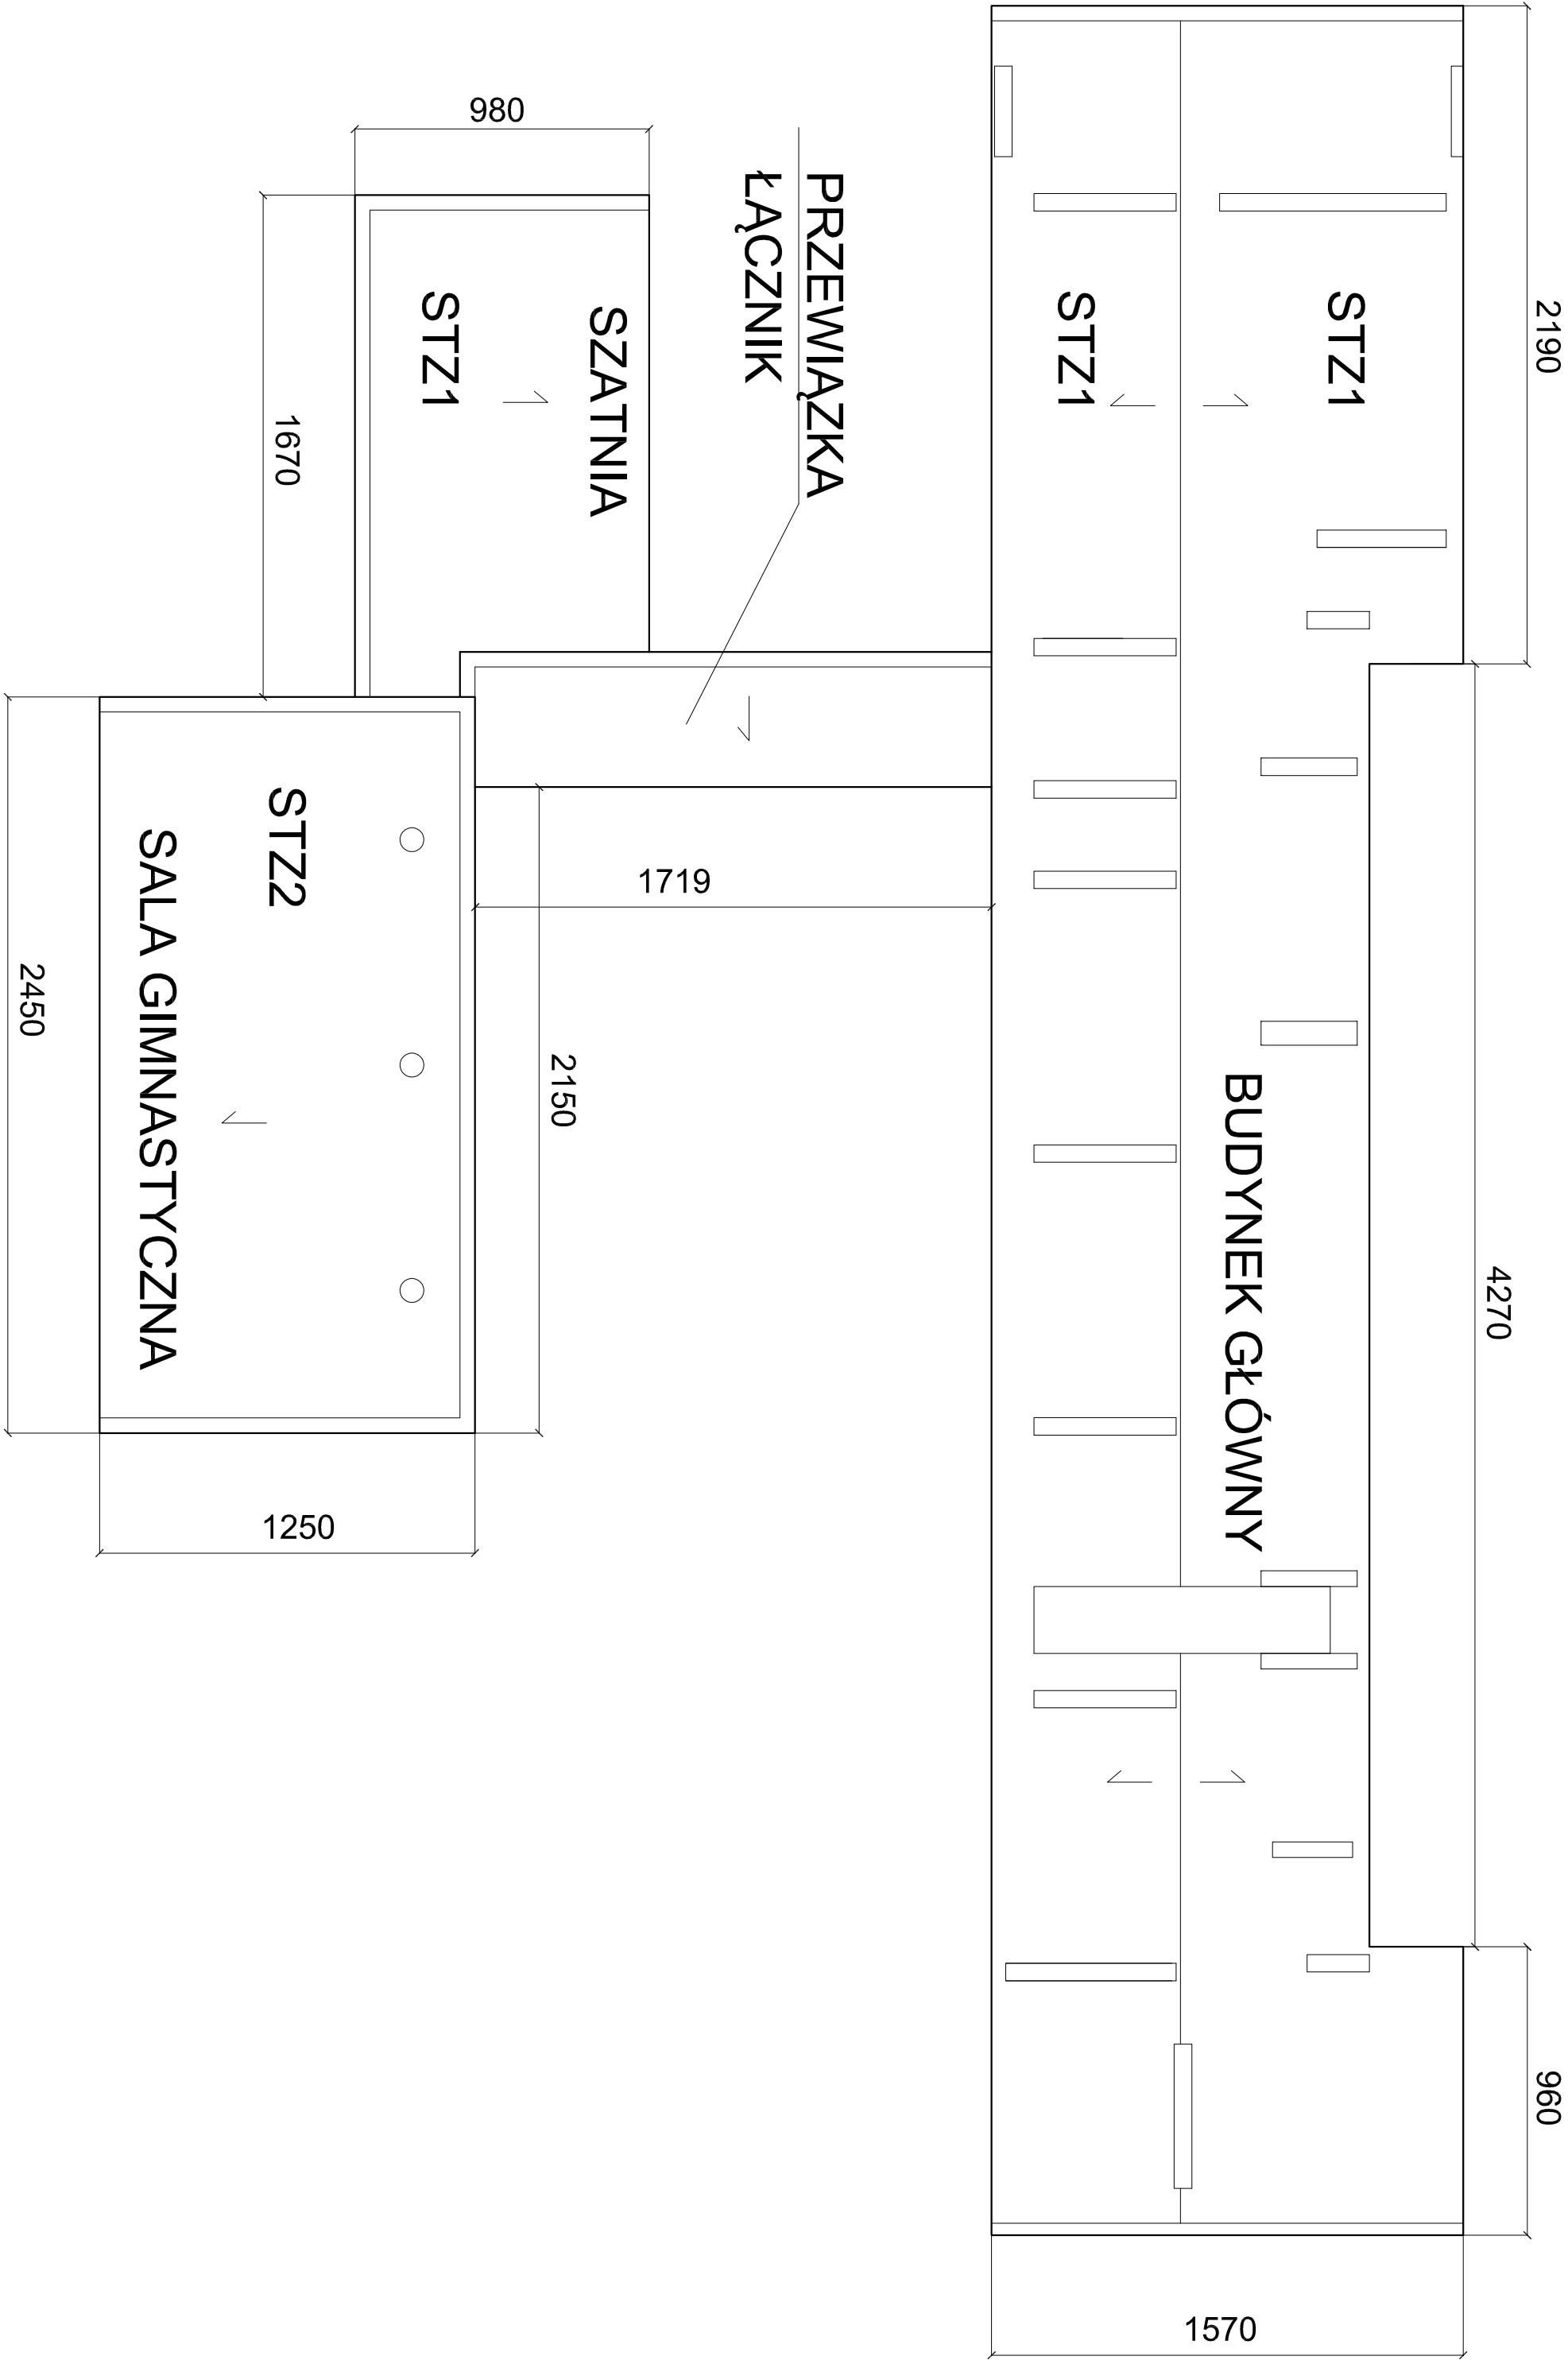


Rysunki rzutów mają charakter tylko poglądowy. Ich dokładność zależy od istniejącej dokumentacji (lub jej braku). Z tego powodu należy je zawsze czytać razem z aktującą inwentaryzacją, a w razie jakichkolwiek rozbieżności sprawdzić w naturze.



- STZ1 Stropodach Wentylowany
- Współczynnik przenikania ciepła U: 0,175
- STZ2 Stropodach nad salą gimnastyczną
- Współczynnik przenikania ciepła U: 0,175
- STZ3 Stropodach wiatrołap
- Współczynnik przenikania ciepła U: 0,299

PRACOWNIA INŻYNIERSKA 		mgr inż. Czesław Hodurek 30-116 KRAKÓW, ul. Kasztelanska 20 tel./fax. (0-12) 634 09 27	
INWESTOR	Gmina Miejska Kraków 31-004 Kraków Reprezentowana przez Klimot – Energia – Gospodarka Wodna w Krakowie		
TEMAT	EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI DACHOWEJ SZKOLEY PODSTAWOWEJ NR 27, UL. PODWÓRZE 1, 30-668 KRAKÓW		
TEMAT RYS.	INWENTARYZACJA POŁĄCZONA DACHU		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Czesław Hodurek 405/86	BRAMA KONSTRUKCJA	
WSPÓŁPRACUJĄCA	mgr inż. Mateusz Hodurek mgr inż. Marek Leśnik mgr inż. arch. Julian Wondziak	Faza EKSPERTYZA	
SKALA	1:200	DATA 12.2020	NR RYS. 1