



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa



WALCZYMY Z ODORAMI!

PROGRAM OGRANICZANIA UCIAŹLIWOŚCI ZAPACHOWEJ
OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA LATA 2021-2025

Jednym z zagadnień od zawsze towarzyszących systemom odprowadzania i oczyszczania ścieków jest ich potencjalna uciążliwość zapachowa dla otoczenia. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. mając na uwadze skargi zgłaszane przez mieszkańców stale wprowadzają rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji odorów.

W REJONIE PŁASZOWA I RYBITW zlokalizowane są przedsiębiorstwa o specyfice działalności skutkującej występowaniem emisji substancji złośliwych



Szukamy rozwiązań

SŁUCHAMY, ROZMAWIAMY I KOMUNIKUJEMY

- ☑ Zespół zadaniowy ds. ograniczania uciążliwości odorowej (2019 r. WMK S.A.)
- ☑ organizacja i udział w cyklicznych spotkaniach dotyczących odorów
- ☑ współpraca z WIOŚ i służbami miejskimi
- ☑ informacje o podejmowanych działaniach

BADAMY I ANALIZUJEMY

nasze działania oparte są na przeprowadzonych badaniach i analizach ekspertów oraz opiniach mieszkańców

DZIAŁAMY

od 2004 roku wdrażamy programy inwestycyjno remontowe obejmujące ograniczanie uciążliwości zapachowej

PLANUJEMY

rozwiązania antyodorowe ujęto w najważniejszych dokumentach planistycznych:

- ☑ Strategii Wodociągów Miasta Krakowa na lata 2021-2030
- ☑ Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKOWA S.A. W WALCE Z ODORAMI:

2004-2007
hermetyzacja oraz dezodoryzacja
Oczyszczalni Płaszów

2010
budowa Stacji Termicznej
Utylizacji Osadów

2018-2020
dezodoryzacja kanałów i zbiorników
w Oczyszczalni Płaszów

od 2021
nowy program ograniczania
uciążliwości zapachowej

2009
rekultywacja lagun
osadowych


2012
dezodoryzacja punktu
zlewnego

2019-2020
dezodoryzacja pompowni Wilga
oraz pompowni Żagłowa



OCZYSZCZALNIA PŁASZÓW

PROGRAM OGRANICZANIA UCIAŹLIWOŚCI ZAPACHOWEJ OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA LATA 2021-2025

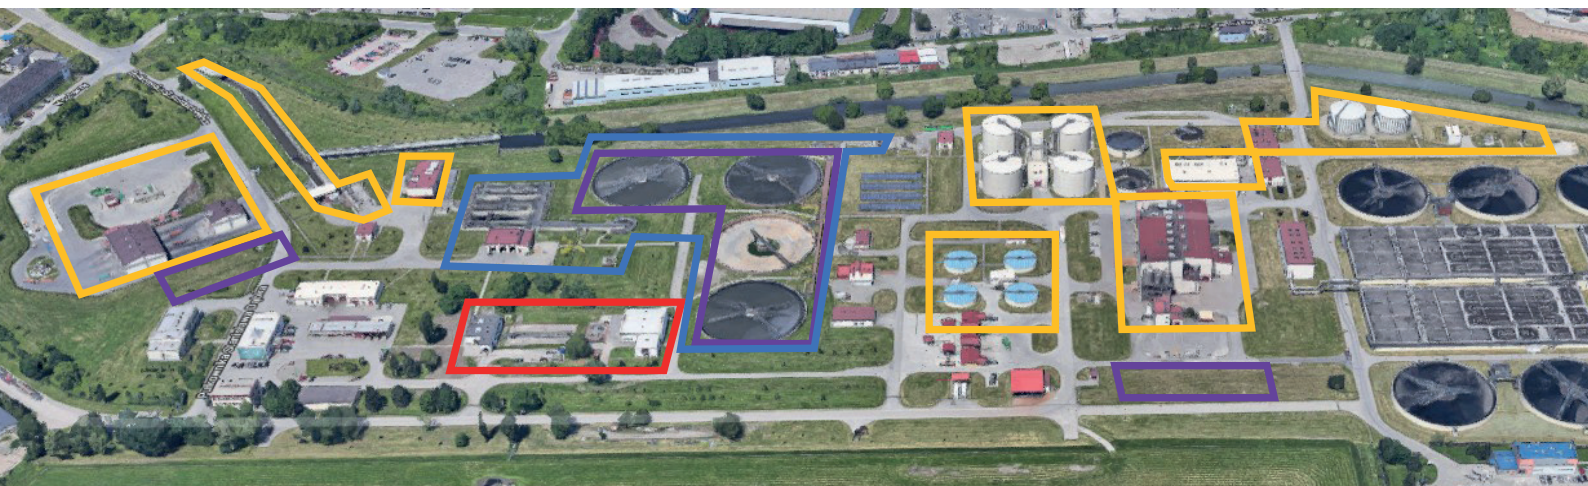

Oczyszczalnia Płaszów - przedsięwzięcia dezodoryzacyjne

ZREALIZOWANE

Obiekty zhermetyzowane i dezodoryzowane

- punkt zlewny
- kanał dopływowy
- kraty rzadkie i gęste
- pompownia główna
- zagęszczanie osadów
- fermentacja osadów
- zbiorniki osadów
- odwadnianie osadów
- gospodarka biogazowa
- Stacja Termicznej Utylizacji Osadów

W REALIZACJI

- kraty Płaszów I
- koryto pomiarowe
- pompownia Płaszów I

W PROJEKTOWANIU

- kolektor bieżanowski
- komory połączeniowe
- magazyn odpadów
- zgarniacze osadu na osadnikach wstępnych

ANALIZY I KONCEPCJE


- komory rozprężne
- kanały ścieków podczyszczonych
- pompownia II stopnia
- osadniki wstępne
- piaskowniki
- gospodarka odpadowa



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

ZGŁOSZENIA ODOROWE

PROGRAM OGRANICZANIA UCIAŹLIWOŚCI ZAPACHOWEJ OBIEKTÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA LATA 2021-2025

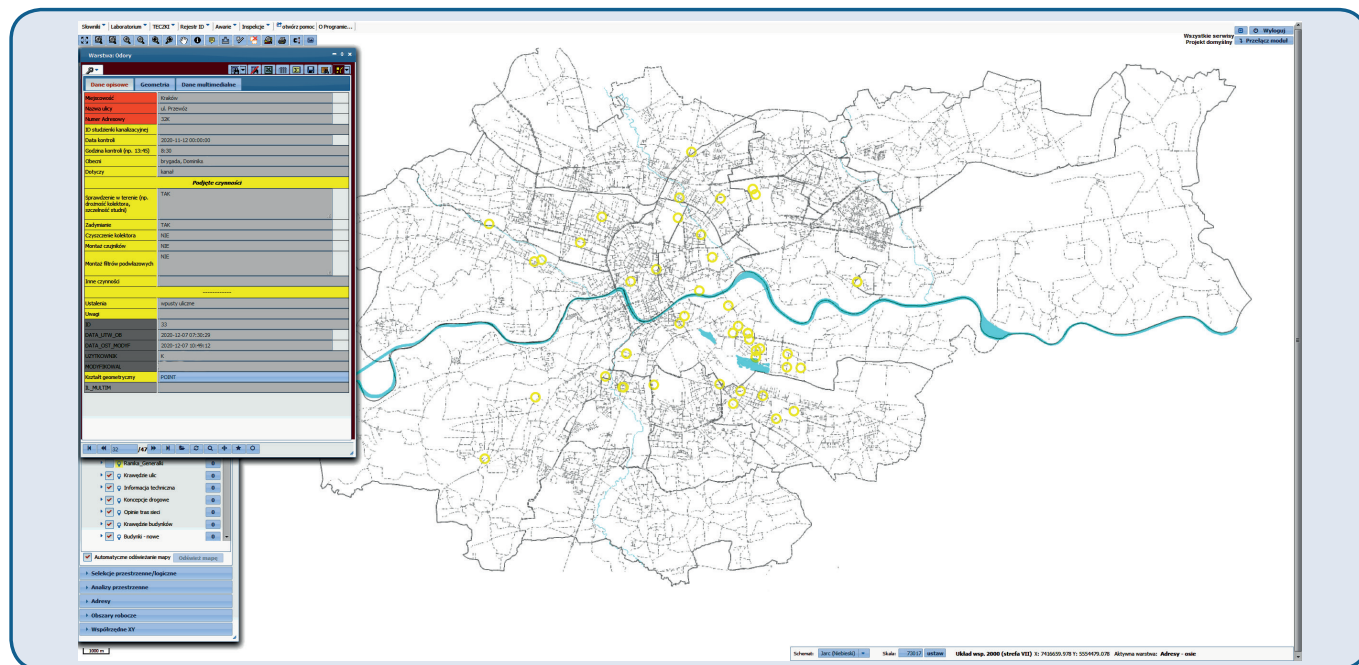

Reagujemy na zgłoszenia



INFORMACJA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA



ANALIZA ZGŁOSZENIA



PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ



W 2020 roku podjęliśmy blisko 50 interwencji:

- ⊙ wadliwie wykonane instalacje kanalizacyjne na terenie nieruchomości
- ⊙ osady w studzienkach kanalizacyjnych
- ⊙ nieprawidłowo wykonane syfony w kratkach odwadniających
- ⊙ odory z pompowni kanalizacyjnych
- ⊙ uciążliwości odorowe, których przyczyną były obiekty lub instalacje nie będące w utrzymaniu WMK S.A.