


9,7A 1 ph

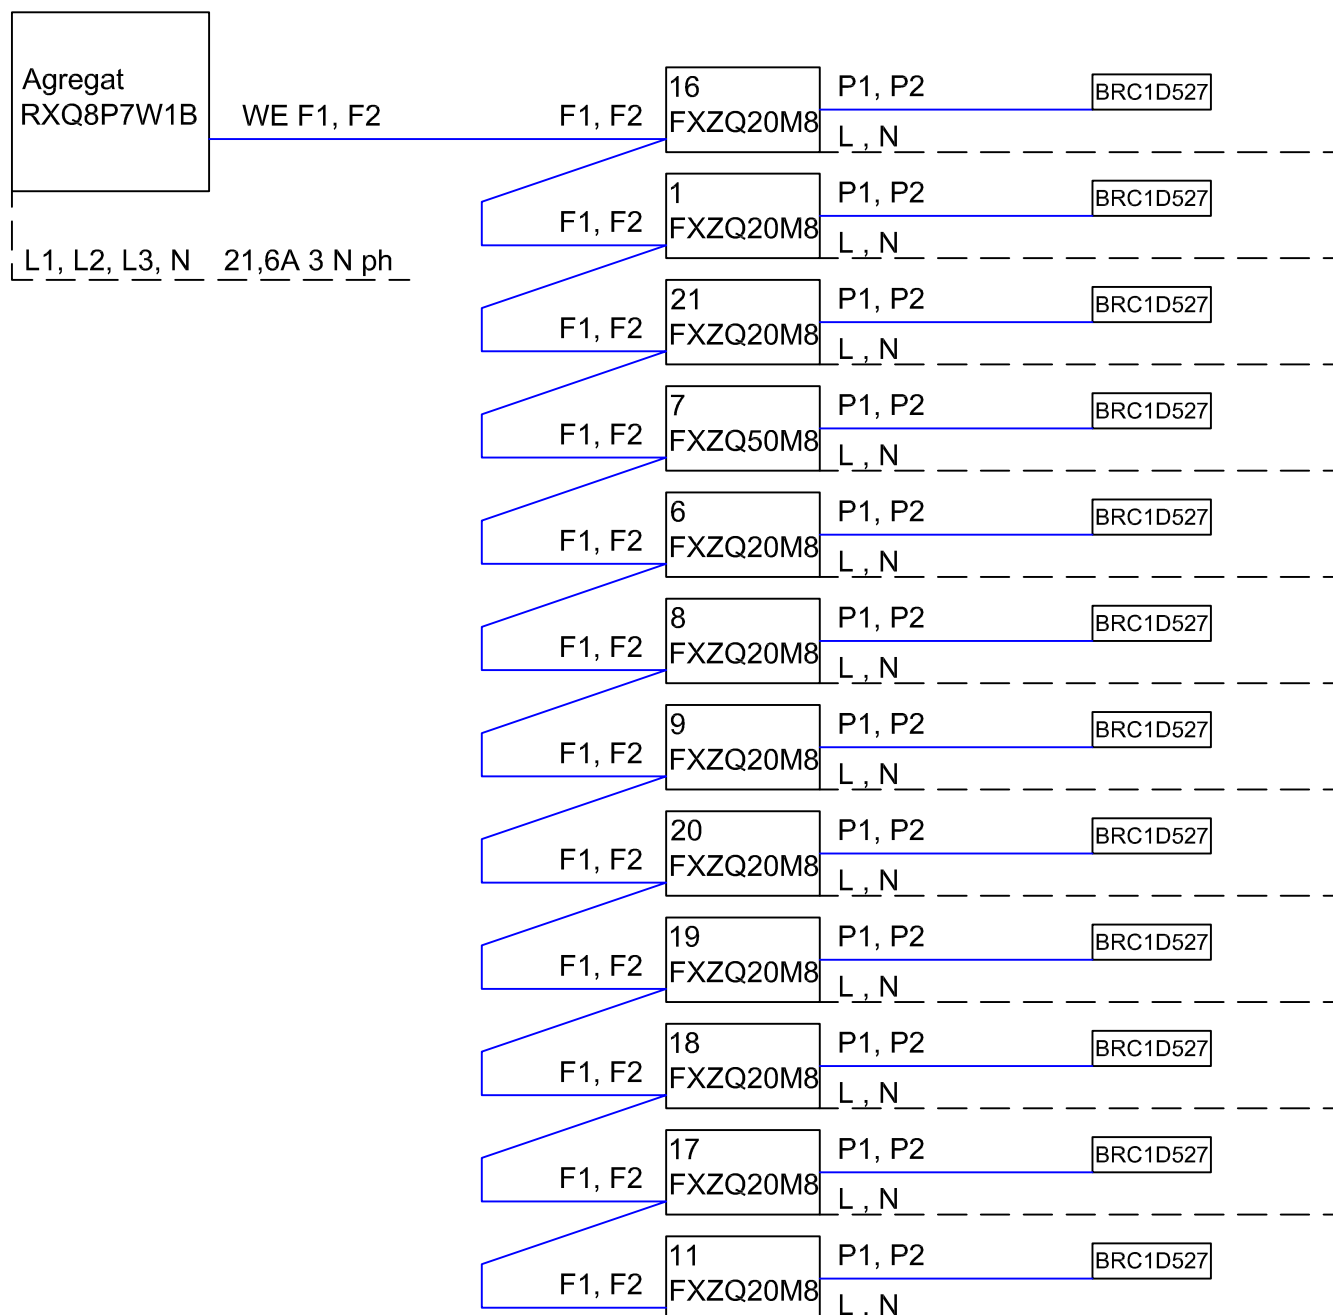

P1, P2 - kabel 16-2 AWG 2 żyłowy nieekranowany skręcony
(bez polaryzacji)

F1, F2 - kabel 16-2 AWG 2 żyłowy nieekranowany skręcony
(bez polaryzacji)

| | | |
|---|--|-----------------|
| ADRES INWESTYCJI | KRAKÓW O/KROWORZA UL.STACHIEWICZA 3 | |
| INWESTOR | GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA KRAKOWA KRAKÓW,UL.DOBREGO PASTERZA 116 | |
| TEMAT | PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ | |
| TREŚĆ RYSUNKU | SCHEMAT OKABLOWANIA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH | Rys.Nr: 8 |
| AUTOR PROJEKTU mgr inż Marek Jamrozik UAN-UPR.129/88 mgr inż.Paweł Ochrymowicz | PODPIS | SKALA |
| | | FAZA: PB |
| | | DATA 11.2006 |