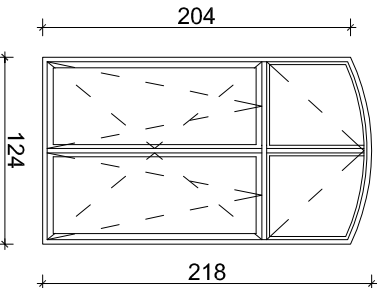




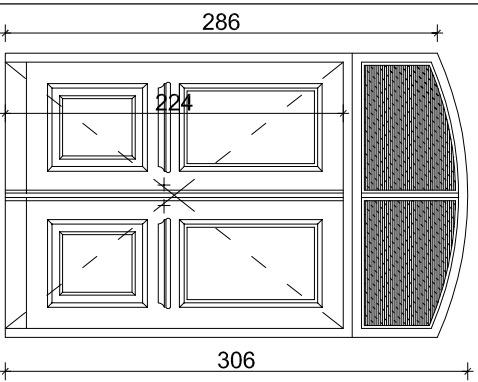
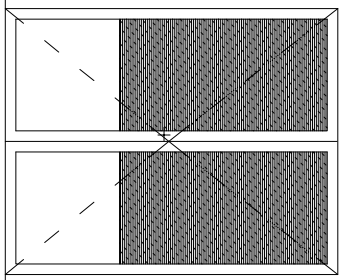
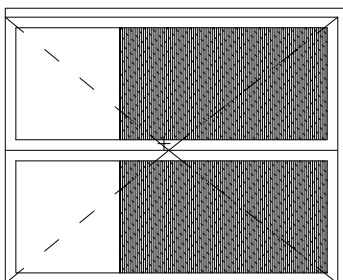
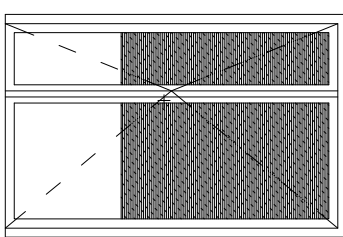
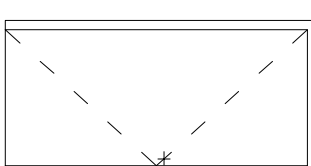
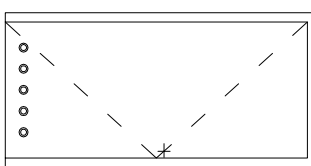
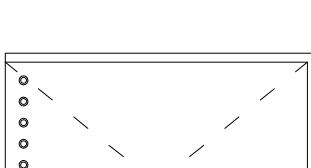
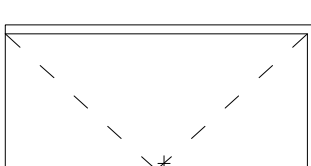
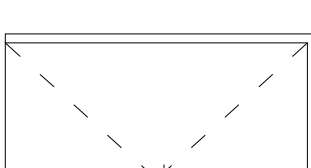


Typ okna	O1	O2	O2a	O3	O4
Widok					
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	96x201/215	89x127/137	79x104/114	24/48	Ø69
Wymiary w św. mnu [cm]	124x207/221	105x143/153	95x120/130	40/64	Ø85
Parter	3	—	—	—	—
Poddasze	—	2	1	7	1
IL056 SZTUK	3	2	1	7	1
OPIS	Okno drewniane wykonane na wzór istniejących w budynku B, z drewna klejonego, jednostronowe, czteroskrzydłowe, z profilowanym słaniemienem w 2/3 wysokości, z zachowaniem profilu ramiaków. Okno drewniane, z drewna klejonego, jednostronowe, dwuskrzydłowe. Okno drewniane, z drewna klejonego, jednostronowe, jednoskrzydłowe. Okno drewniane wykonane w klasie zabezpieczeń P2; zestaw szyć zespolonych ze szkła bezpiecznego, o powłoką niskiemisyjną, o współczynniku U=1,1 W/m2K. Zawiasy, klamki i okucia metalowe mosiężne. Okna wykonane w klasie zabezpieczeń P2; zestaw szyć zespolonych ze szkła bezpiecznego, o powłoką niskiemisyjną, o współczynniku U=1,1 W/m2K. Wyposażone w nawietrzniki. Zawiasy, klamki i okucia metalowe mosiężne. Okno drewniane wykonane na wzór istniejących w budynku B, z drewna klejonego, jednostronowe, dwuskrzydłowe, okrągłe, z podziałem na cztery pola, z zachowaniem profilu ramiaków. Jednostronowe, wykonane z drewna klejonego w klasie zabezpieczeń P2; zestaw szyć zespolonych ze szkła bezpiecznego, o współczynniku U=1,1 W/m2K. Wyposażone w nawietrzniki. Zawiasy, klamki i okucia metalowe mosiężne.				
Kolor	Kolor docelowy stolarki ustatk w trakcie realizacji na podstawie wykonanych odbońców warstw malarskich na zachowanym skrzydle okna w sien, oraz na podstawie dokumentacji archiwalnej. Sugeruje się wykończenie okien w kolorze ciemnego brązu z uwzględnieniem usłojenia.				

OZNACZENIE	P	W
SCHEMAT		
Wymiary w świetle otworu	70x80	
ŁĄCZNA ILOŚĆ SZTUK	1	1
UWAGI	projektowany przychłaz 70x80 - schoďdy moŹywosc ognioodpornosc (EI30), np. LSF firmy Fakro - lub inne o rownych parametrach	wyŹaz dachowy np Fakro WSS 54x75cm z kołnierzem - lub inny o rownych parametrach

Typ drzwi	D1	D2	D2a	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Widok									
Wymiary w św. ościeżnicy [cm]	180x280/300	180x220	180x220	135 (90+45)x220	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200
Wymiary w św. muru [cm]	192x286/306	192x226	192x226	147x226	102x206	102x206	92x206	102x206	102x206
Prawe / Lewe				P L	P L P L	P L P L	P L P L	P L P L	P L
Parter	1	3	—	—	1	1	1	—	2
Poddasze	—	—	1	—	1	—	—	1	—
IŁOŚĆ SZTUK	1	3	1	—	1	—	1	1	—
ŁĄCZNA IŁOŚĆ SZT.	1	3	1	1	2	2	2	1	4
OPIS	Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe z nadświetłem, płytowe, wykonane z drewna twardego (dębina), nadświetle przeszklenie zestawem szyb zespolonych ze szkła bezpiecznego, z powłoką niskoemisyjną, o współczynniku U _e =1,1 W/m²K. Klasa zabezpieczeń C dla drzwi, przeszklenie wykonane w klasie zabezpieczeń P2; Zawiasy, klamki okucia mostkowe, zamki systemowe.	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe z górnym przeszkleniem i pełna płyta dółem. W pomieszczeniu 0/2 zastosować szkło mleczne.	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, stalowe, z zawiasami umożliwiającymi otwarcie drzwi z wyłożeniem skrzydeł na ścianę.	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, stalowe ocieplane.	Drzwi wewnętrzne, jednostronne, stalowe ocieplane, np. MZF firmy Hörmann	Drzwi wewnętrzne bezten- kowe, z kratką nawiewną, drewniane, płytowe, ościeżnica drewniana. Malowanie farbą olejną półmatową, w kolorze do ustalenia na etapie realizacji. Okucia systemowe.	Drzwi wewnętrzne bezten- kowe, z kratką nawiewną, drewniane, płytowe, ościeżnica drewniana. Malowanie farbą olejną półmatową, w kolorze do ustalenia na etapie realizacji. Okucia systemowe. W pomieszczeniu 0/1,3 drzwi w kolorze ścian.	Drzwi do pomieszczenia agregatu, wewnętrzne, stalowe ocieplane o współczynniku przenikania ciepła jak dla drzwi zewnętrznych.	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne. Okucia systemowe.
Kolor	Sugeruje się wykonanie drewna lakierem bezbarwnym i pozostawienie drewna w naturalnej barwie. Ewentualny dobór koloru stolarki zostanie ustalony w trakcie realizacji!				Drzwi z zakupu				

	umowa z dnia 01/2008		Miejsowość: 31 - 114 Kraków, pl. Św. Mateusza 3/8	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.	
	Projekt wykonawczy Temat rysunku:		Oścień: Muzeum Inżynierii Miejskiej - budynek "C"	Kraków, ul. Wawrzyniaka	
Projektowała: mgr inż. arch. Beata Karkulik UAN Dp. 23194 Upr. kons. 8465 mgr inż. arch. Katarzyna Gutowska	Sporządził: mgr inż. arch. Paweł Górecki Upr. Proj. 45194 Upr. 45294 P90Z 3907	Skala: 1:50	Data: VIII 2008	Nr rysunku: 13	